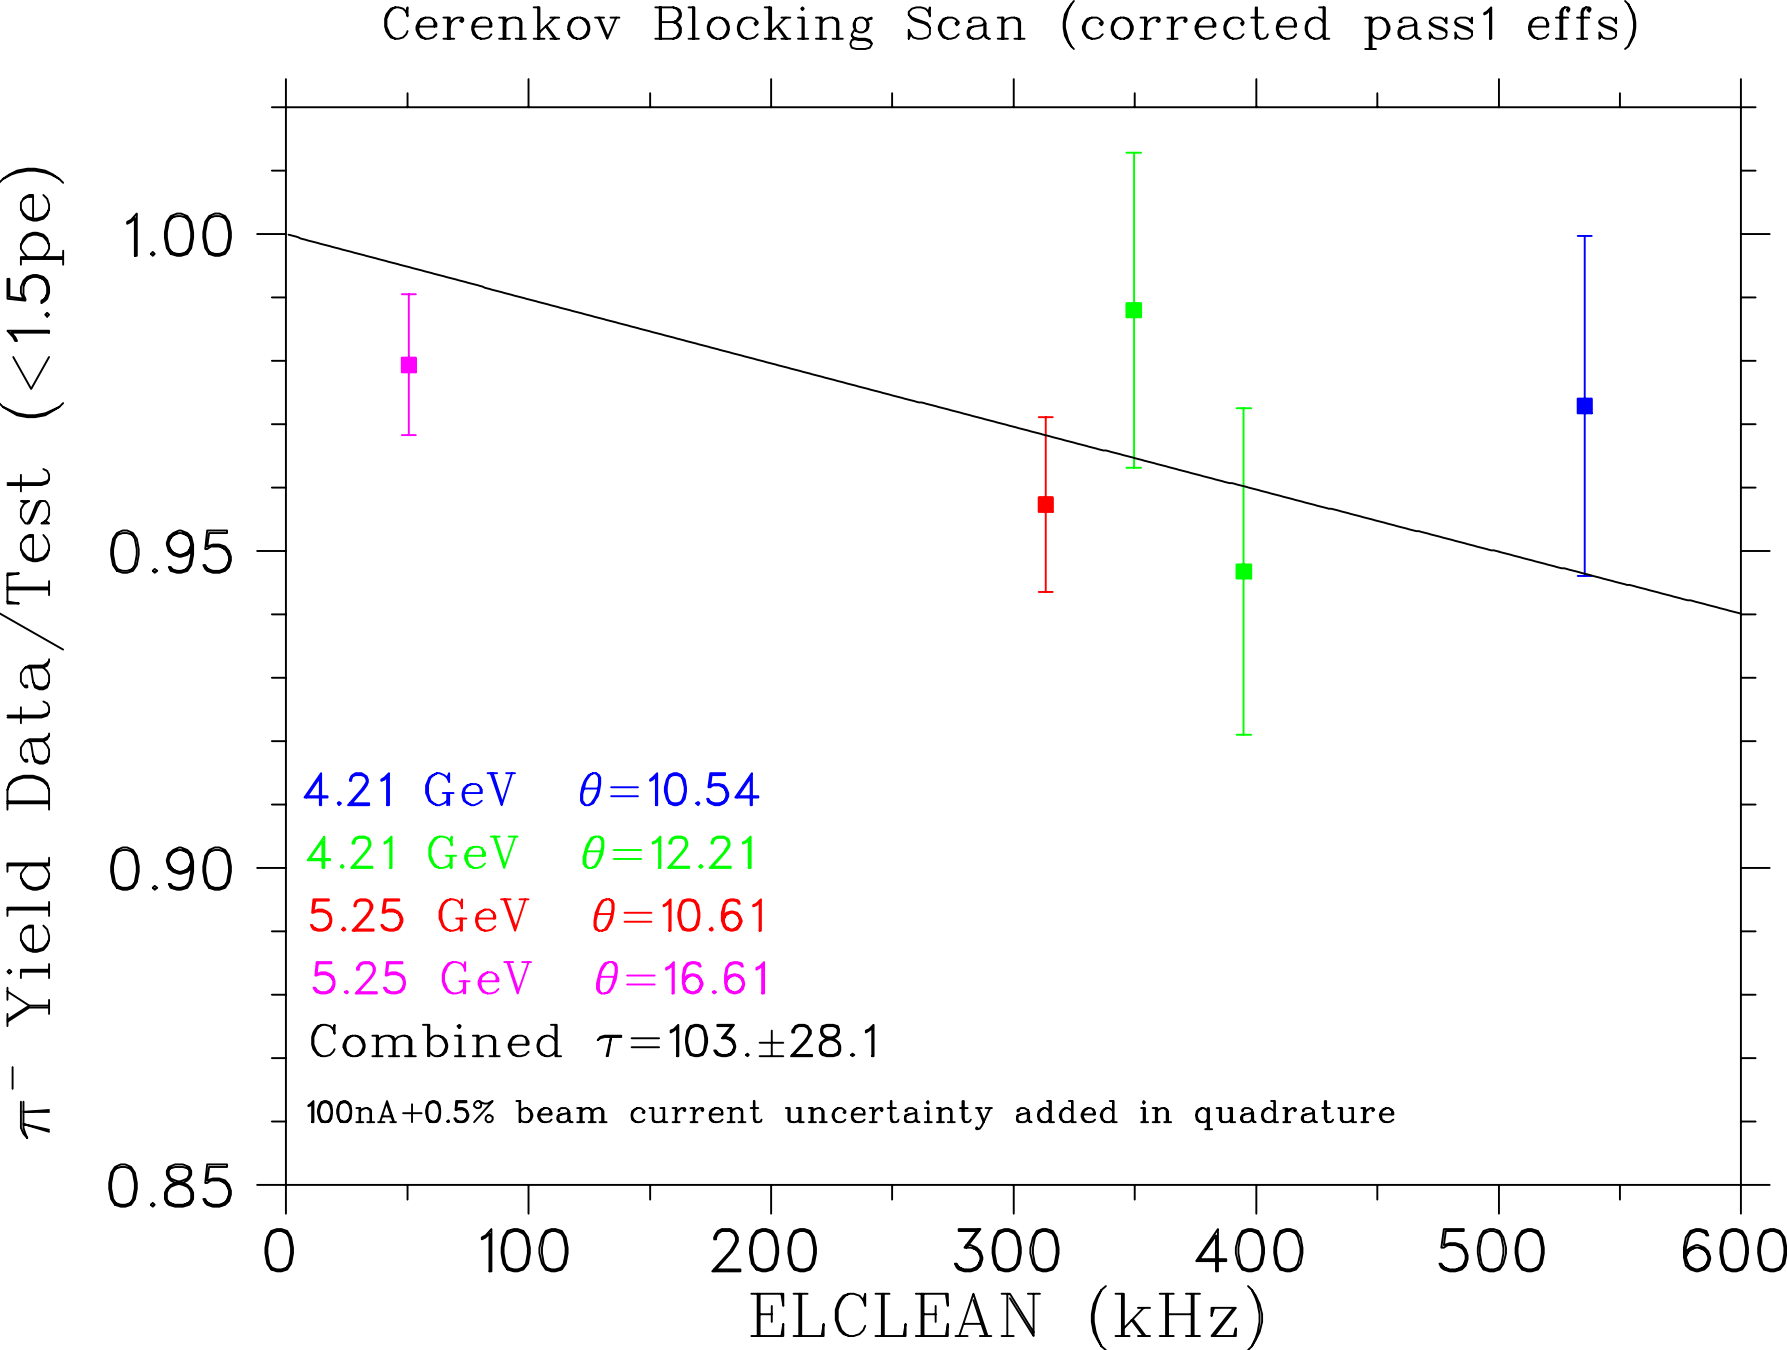
Cerenkov Blocking Scan (corrected pass1 effs)
π^- Yield Data/Test (<1.5pe)
1.00
0.95
0.90
0.85
0
100
200
300
400
500
600
ELCLEAN (kHz)
4.21 GeV θ=10.54
4.21 GeV θ=12.21
5.25 GeV θ=10.61
5.25 GeV θ=16.61
Combined τ=103.±28.1
100nA+0.5% beam current uncertainty added in quadrature