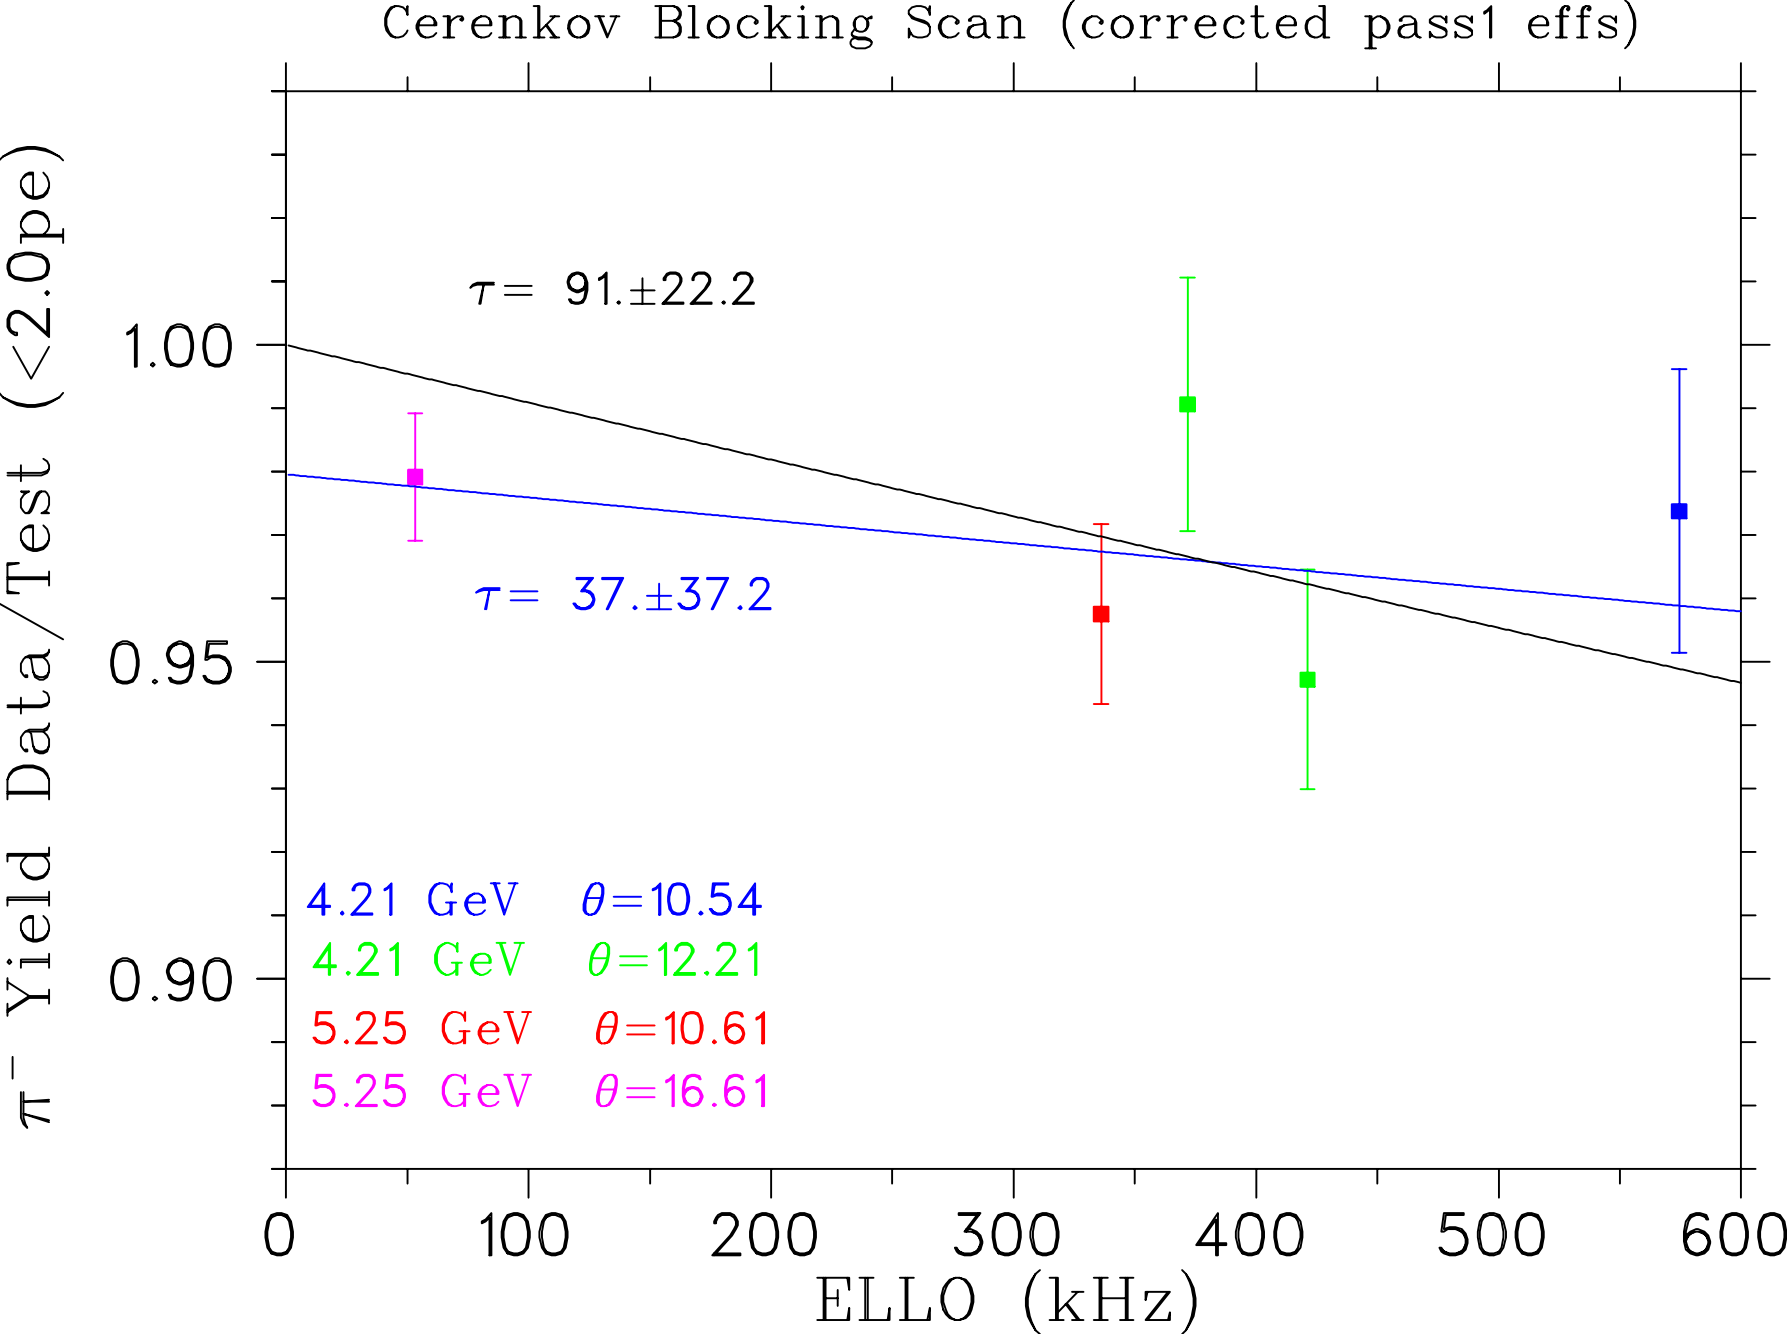
Cerenkov Blocking Scan (corrected pass1 effs)
π^- Yield Data/Test (<2.0pe)
ELLO (kHz)
τ= 91.±22.2
τ= 37.±37.2
4.21 GeV θ=10.54
4.21 GeV θ=12.21
5.25 GeV θ=10.61
5.25 GeV θ=16.61
1.00
0.95
0.90
0
100
200
300
400
500
600